

Nr	NAZWA POM.	PŁ (m ²)
101	KORYTARZ	23,44
102	SALA KONFERENCYJNA	48,33
103	SALA CZEKĄ	55,13
104	KUCHA SONDOWA	22,54
105	POM. TRENERÓW	20,38
106	LAZIENKA	2,98
107	ARCHIWUM	1,99
108	KORYTARZ	13,23
109	TOILETA Damska	4,95
110	TOILETA dla niepełnosp.	5,08
111	TOILETA Męska	4,95
112	ZARZĘDZ. SOCJALNE	14,28
113	WĘZEL SANITARNY	8,13
114	KAMERNA	50,56
115	ZARZĘDZ. KAMERNA	3,60

LEGENDA	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY OKREŚLONA W MNUTACH: R - NOŚNOŚĆ OGNIOWA E - SZCZELNOŚĆ OGNIOWA I - IZOŁACYJNOŚĆ OGNIOWA	WEJŚCIA DO BUDYNKU

ŚCIANY KONSTR. MUROWANE Z PUST. CERAMICZNYCH gr. 25 cm	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE / STROPY ŻELBETOWE
ŚCIANY DZIAŁ. MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH gr. 12cm	

mxl4

mxl4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
01-644 Warszawa
tel./fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Tadeusz Koniczny

SPRACOWAŁ
mgr inż. Adam Wierzbowski

OPRACOWAŁ
mgr inż. Emilia Stowakiewicz

WZNAJ. I ZADŁ. GŁÓWNY
mgr inż. Mirosław Koniczny

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĘDZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBĄ
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU


PROJEKT WYKONAWCZY

II.2016

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

RYTUŁ
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA

SKALA
1:100

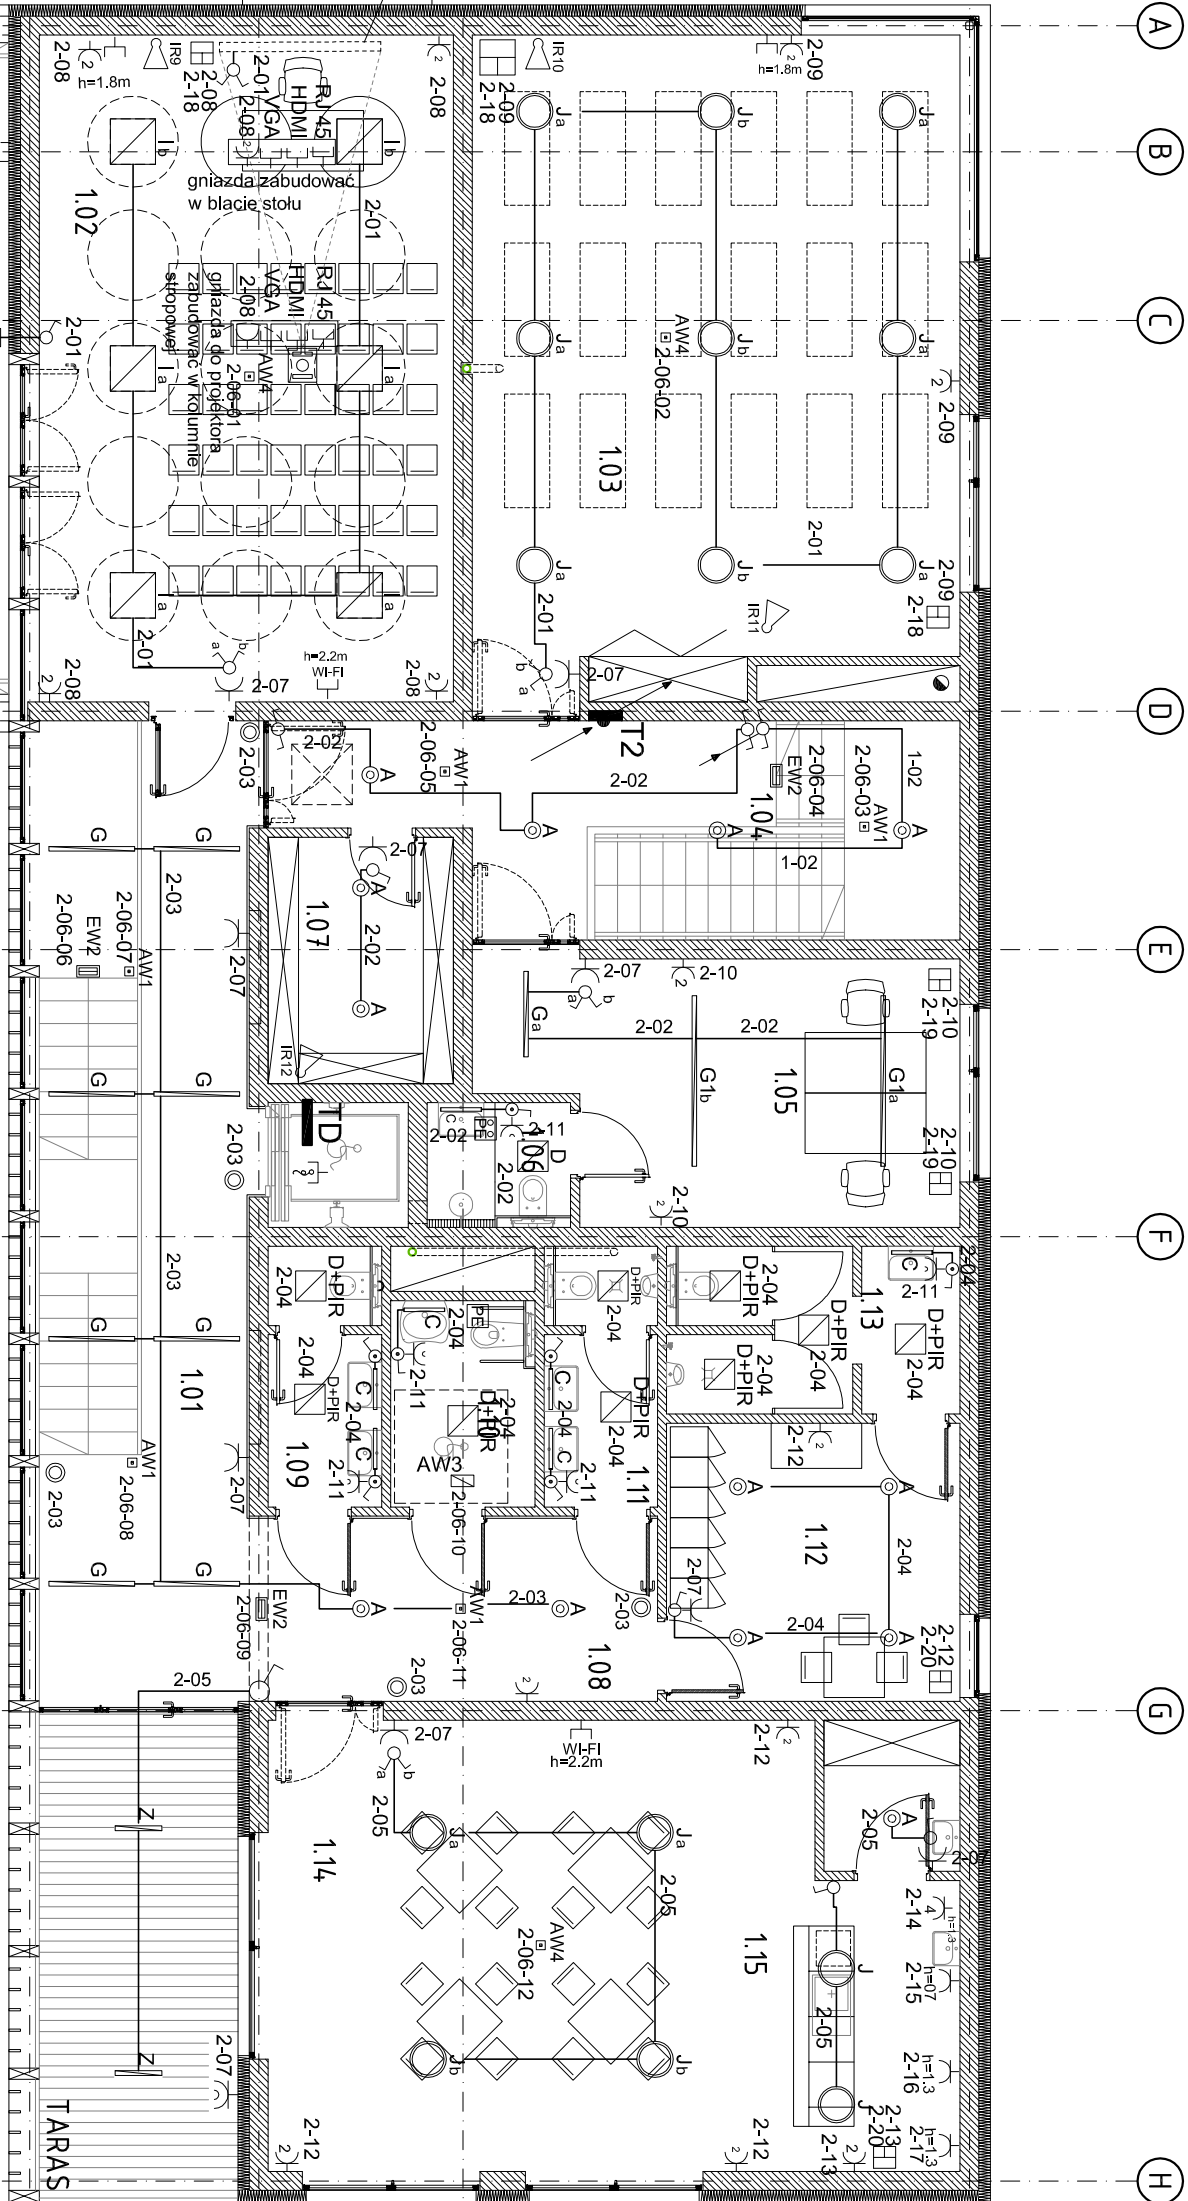

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE**

 - A oprawa typ A nastropowa 18W
 - A1 oprawa typ A1 nastropowa 23W
 - B oprawa typ B zwieszakowa 55W
 - C oprawa typ C nastropowa 11W
 - D oprawa typ D nastropowa 22W + PIR
 - E oprawa typ E wstropowa 61W
 - F oprawa typ F nastropowa 37W
 - G oprawa typ G nastropowa 22W
 - G1 oprawa typ G1 nastropowa 40W
 - H oprawa typ H nastropowa 37W
 - I oprawa typ I wstropowa 58W
 - J oprawa typ J wstropowa 33W
 - AW1 oprawa typ Aw1 3W 2h RS IP20 korytarze
 - AW2 oprawa typ Aw2 3W 2h RS IP41 korytarze
 - AW3 oprawa typ Aw3 3x1W 2h RS IP65 przestrzeń otwarta
 - AW4 oprawa typ Aw4 3W 2h RS IP20 przestrzeń otwarta
 - EW2 oprawa typ EW2 12W 2h RS IP20 kłutek
 - Z oprawa typ Z 18W IP65 zewnętrzna
 - Zaw oprawa typ Zaw 3W 2h RS IP65 zewnętrzna
- OZNACZENIA SYMBOLI**

 - Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z) 2xR4L4S
 - Gniazdo niskopiętrowe
 - Wypust niskopiętrowy
 - Gniazdo 2x2P+Z
 - Gniazdo 2P+Z
 - Gniazdo 2P+Z czerwone
 - Gniazdo 2P+Z ni lub w puszcze podłogowej
 - Gniazdo 2P+Z hermetyczne
 - łącznik jednobiegunowy
 - łącznik jednobiegunowy hermetyczny
 - łącznik podwójny
 - Przycisk
 - łącznik schodowy hermetyczny
 - wypusty do podłączenia urządzeń
 - Lista połączeń wyrównawczych
 - Punkty dystrybucji
 - Centralna RULIC
 - Wentylator
 - Wyłącznik pożaru z sygnalizacją

RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA | POZIOM: +3,15

